
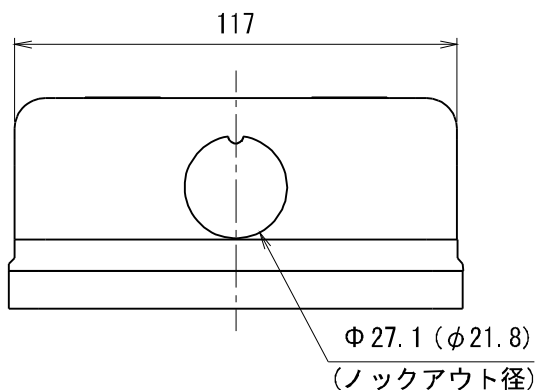
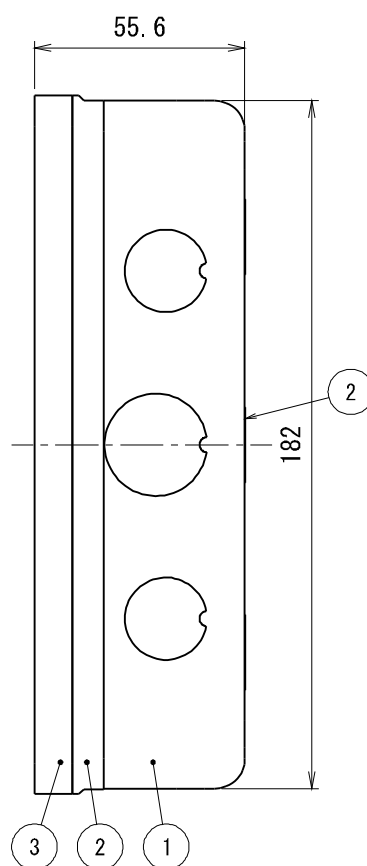


参考斜視図

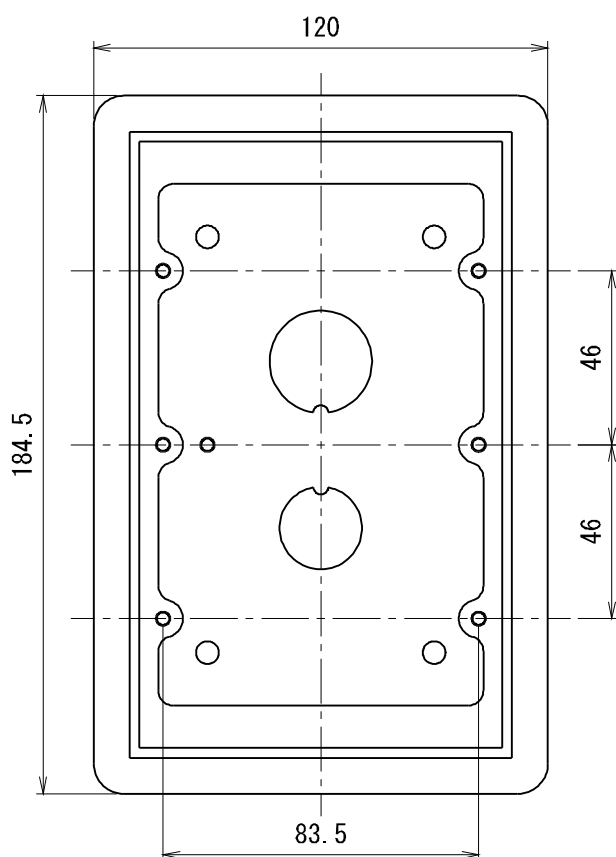

2) ボックス本体の詳細は、0F-CSW-3N-0の製品仕様図を参照のこと。

注1) 施工は、国土交通大臣認定書、及び(一財)日本消防設備安全センター性能評定書の仕様に基づき行うこと。

|     |                     |                |      |              |
|-----|---------------------|----------------|------|--------------|
| (4) | 充てん材<br>(タイカスールBP3) | 熱膨張性<br>耐熱シール材 | 5    | 43×58×3 (添付) |
| 3   | ボックスシール材②           | 発砲ウレタン         | 1    | スポンジ状        |
| 2   | ボックスシール材①           | アルミ            | 1セット | —            |
| 1   | ボックス本体              | SPHC等          | 1    | 平塗代カバー付      |
| 符号  | 名 称                 | 材 質            | 個数   | 備 考          |

| 製 品 仕 様 図 |     |                                                                                                         |  |
|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 尺度        | 品 名 | 耐火スイッチボックス<br>(共住区画用)                                                                                   |  |
| 1 / 2     |     | M T K B - 3 C S W - K                                                                                   |  |
| 第三角法      | 図 番 | D K 5 5 2 7 2 A 3  |  |
| 未来工業株式会社  |     |                                                                                                         |  |