


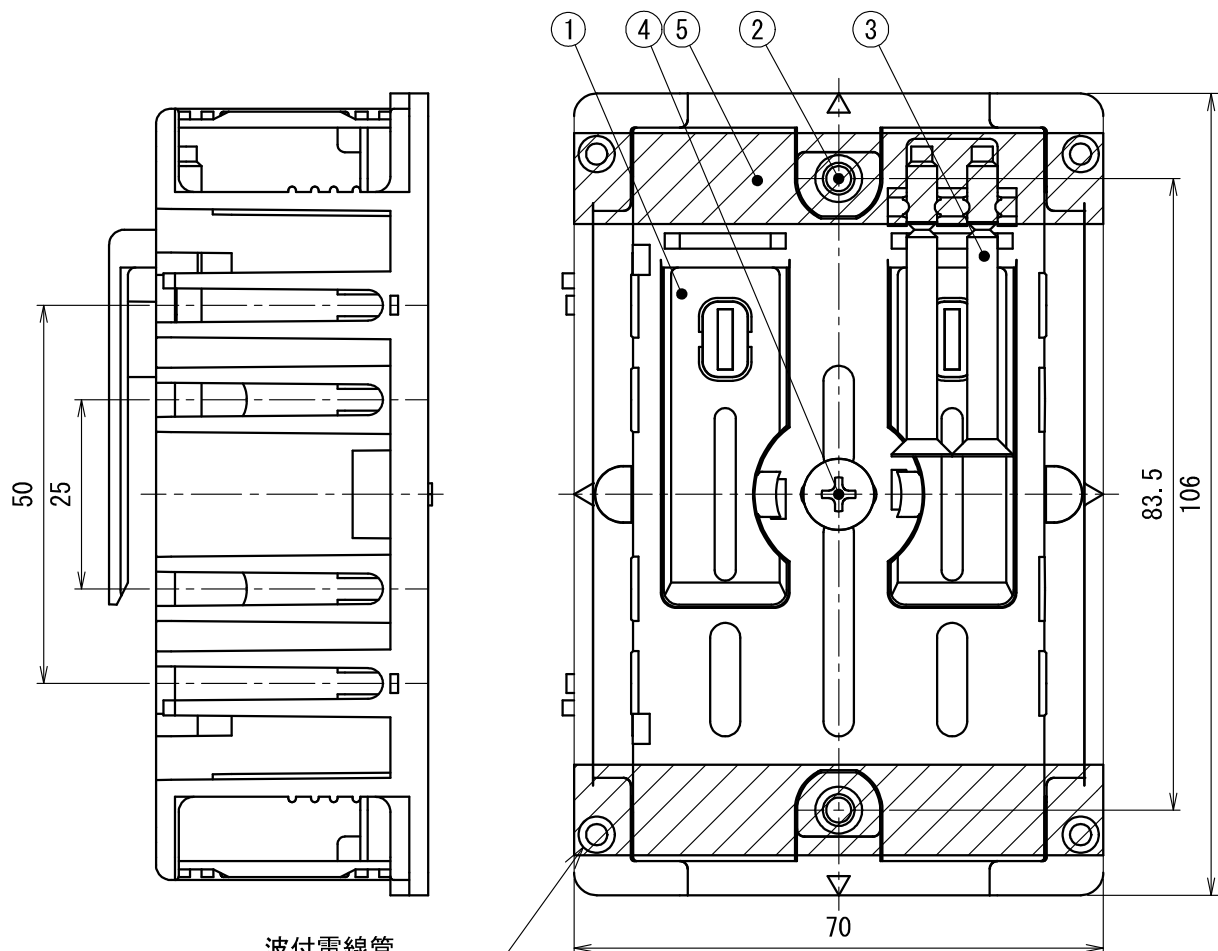

波付電線管
抜け止め用ビス穴

『横はめ』構造。
波付電線管14・16・22の接続が可能。

波付電線管
抜け止め用ビス穴

『ひっかけツバ』

備考

- 1) 『ひっかけツバ』で調整固定バーに引っ掛ける仮施工が可能です。
- 2) 調整固定バーへの固定は『符号4』を締め付けるだけです。
- 3) 最適な調整固定バーは品番『KGP-KMA36(W)』です。
- 4) ノックアウトを取り外した後はナイフ等でバリ処理を行ってください

5	アルミ箔	-	2	幅12mm
4	十字穴付き トラスタッピンねじ	鋼	1	4×8 光沢クロメートめっき
3	(+)-皿小ねじ	鋼	2	M4×40 三価クロメートめっき
2	六角ナット	鋼	2	M4 三価クロメートめっき
1	本体	PVC	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	ひっかけスライドボックス	
1 / 1		SB-KGP1	
第三角法	図 番	SB44171C3 	

未来工業株式会社